


## 住田町町有林造林作業仕様書

### 食害対策（ツリーシェルター・食害防止ネット）

- 1 ツリーシェルター及び食害防止ネットの仕様  
別紙標準仕様図を参考とし、以下の仕様を満たすものとする。
  - (1) ツリーシェルターはポリプロピレン又はポリエチレン製とし、食害防止ネットはポリエチレン製とする。
  - (2) ツリーシェルターの高さは140 cm以上、食害防止ネットの高さは170 cm以上を目安とし、内部の樹木を十分に保護できるものとする。
  - (3) ツリーシェルターのポールは150 cm以上とし、食害防止ネットのポールは210 cm以上とし材質はガラス繊維強化プラスチック等とする。
  
- 2 設置について
  - (1) 別紙資料を参考に設置した成果物は風雪等で倒れないように鋼管やガラス繊維強化プラスチックの支柱で支持すること。
  - (2) 成果品から苗木の枝がはみ出さないように設置すること。
  - (3) 設置した成果品と地面との間に隙間ができないようにすること。
  - (4) ツリーシェルター及び食害防止ネットの支柱は30 cm以上地中に打ち込み倒れないようにすること。
  - (5) 食害防止ネットは袋留め具等を使用しポールと食害防止ネットを固定すること。また袖止め杭を1本以上使用し地面に袖を固定すること。
  
- 3 その他
  - (1) 施業の着手日は監督員の指示に従うこと。
  - (2) 事業箇所は全域において「住田町森林認証グループ」加入林であることから、FSC 森林管理認証の各種規定に加え、「住田町森林認証グループ」が各種のチェックリスト等において求める要件を遵守して作業すること。
  - (3) この仕様書によりがたい場合は、監督員にその事由を申し出て指示を受けること。

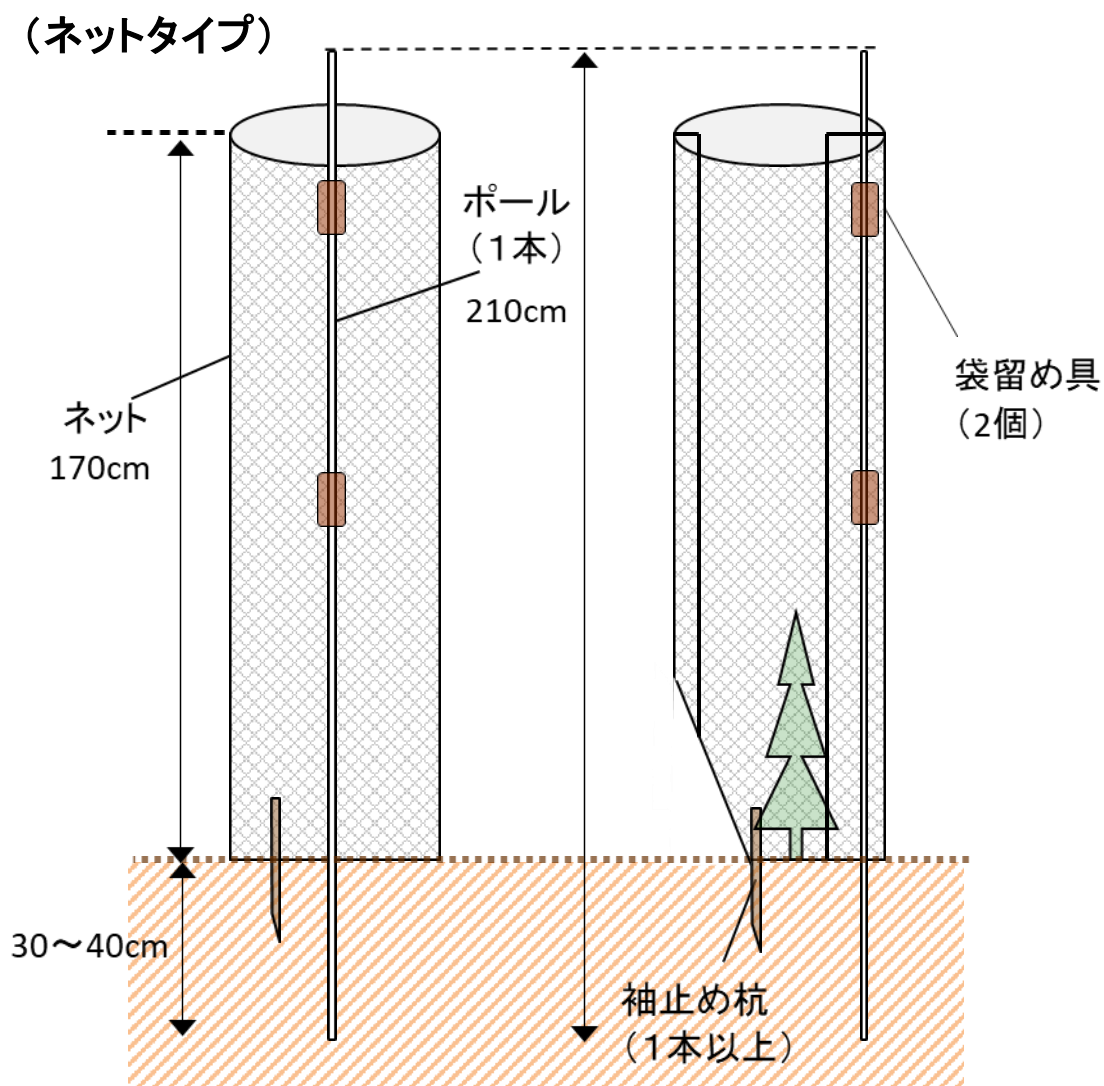

名称	形状	数量	単位
ネット	高耐候性ポリプロピレン繊維製ネット L=170以上	1	枚
ポール	ガラス繊維強化プラスチック等 L=210cm以上	1	本
袋留め具	W=2.5cm	2	個
袖止め杭	竹杭 L=35cm以上	1	本